



pohled JIŽNÍ

pohled SEVERNÍ



LEGENDA

----- SVISLÉ VEDENÍ HROMOSVODU



□ OKNO NEBO LODŽIOVÁ SESTAVA PŮVODNÍ, DŘEV. KONSTRUKCE RÁMU

■ OKNO NEBO LODŽIOVÁ SESTAVA JIŽ VYMĚNĚNÁ, PLASTOVÁ KONSTRUKCE RÁMU



■ KONSTRUKCE ZASKLENÍ LODŽIE


■ KONSTRUKCE OCELOVÝCH MŘÍŽÍ

817mm

546mm

540

738

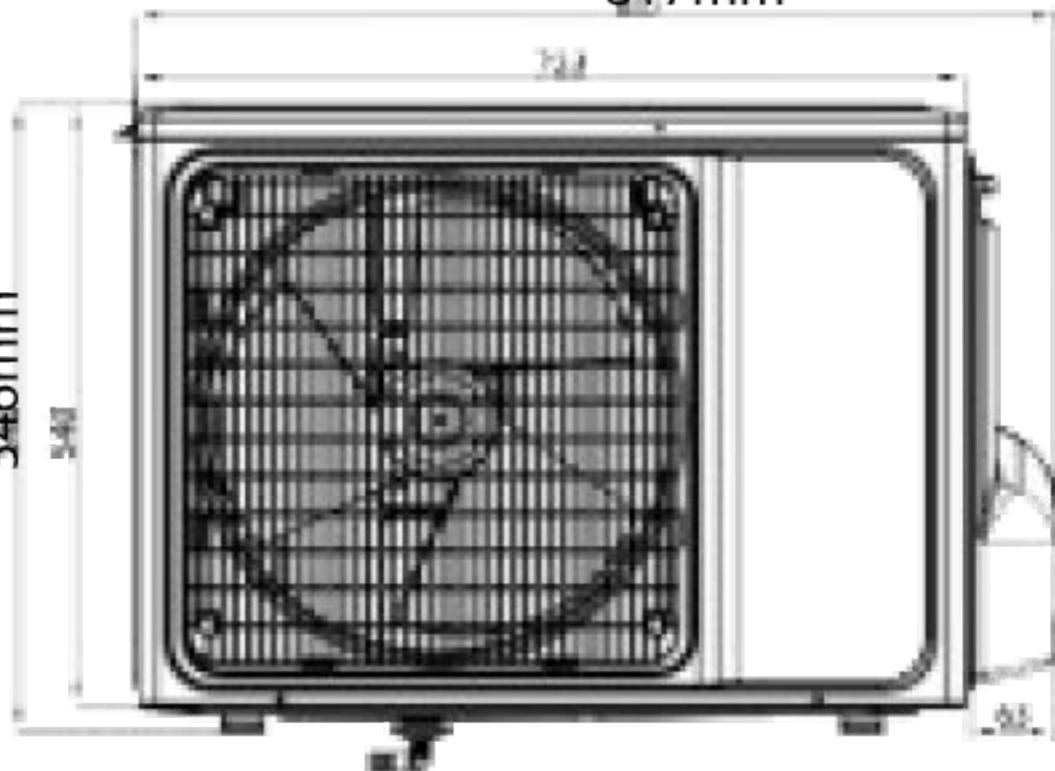

**Technické řešení splitové klimatizační jednotky - byt 450/26, 8. patro
Ing. Aneta Lázničková Místecká 450 Praha 18 Letňany**

Pro klimatizování bytu je určena nástěnná klimatizační jednotka značky Baxi LSGT 25-S o chladícím výkonu 2,6kW.

Nástěnná vnitřní jednotka by byla umístěna na zděné příčce mezi obývacím pokojem a ložnicí ve výšce spodní hrany 400mm pod stropem. Propojovací rozvody k venkovní jednotce by byly vedeny po stěně v pvc liště a směrem do ulice malým průrazem k venkovní jednotce.

Venkovní jednotka by byla umístěna na plášti budovy mezi okny obývacího pokoje a ložnice pomocí montážní konzole.

Odvod kondenzátu by byl sveden na kondenzátorovou část venkovní jednotky, kde by byl samovolně odpařován.

Napájení venkovní jednotky by bylo řešeno pomocí šňůry flexo ze zásuvky.

S pozdravem Fingerhut

30.5.2023

Luboš Fingerhut
Družstevní 26,250 66 Zdiby
Ič:43689973,Dič:CZ6506120995
Tel:602257552,602462184
Email:lub.fi@seznam.cz